



## Messkonzept Nr. 1

### Volleinspeisung

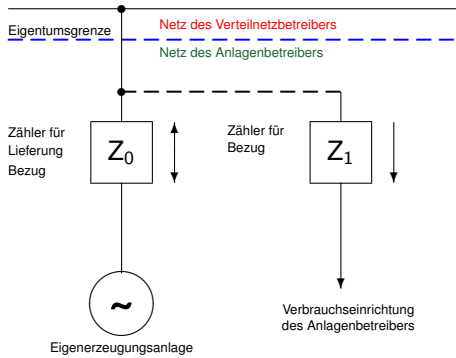


## Messkonzept Nr. 2

### Überschusseinspeisung

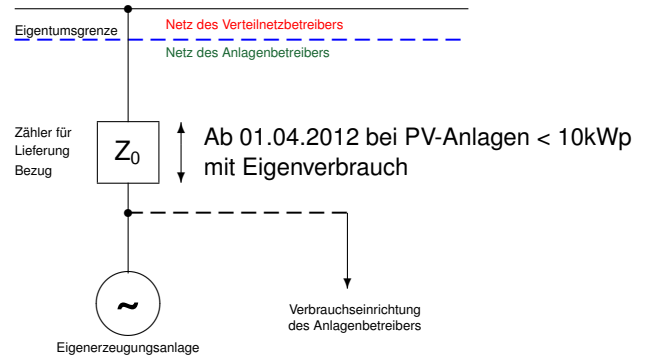


## Messkonzept Nr. 3

### C: kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe

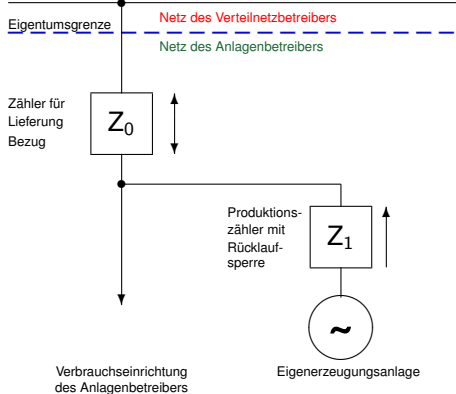

## Messkonzept Nr. 4

### Aufteilung der Erzeugung

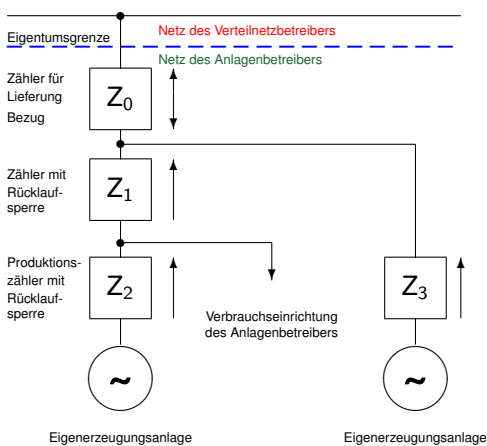

## Anlagenstandort / Erreichbarkeit Hilden

PLZ	Ort	Straße Nr.	gültig ab Datum
70%-Regelung	Rundsteuerempfänger		
Einspeisemanagement	Messstellenbetreiber		Messstellendiensleister

**Hinweis:** Messungen > 63A sind als Wandlermessung auszuführen.