



Messkonzept Nr. 1

Volleinspeisung

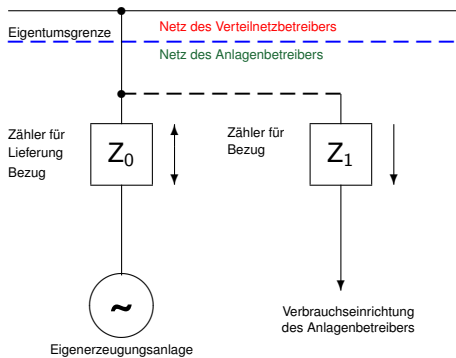


Messkonzept Nr. 2

Überschusseinspeisung

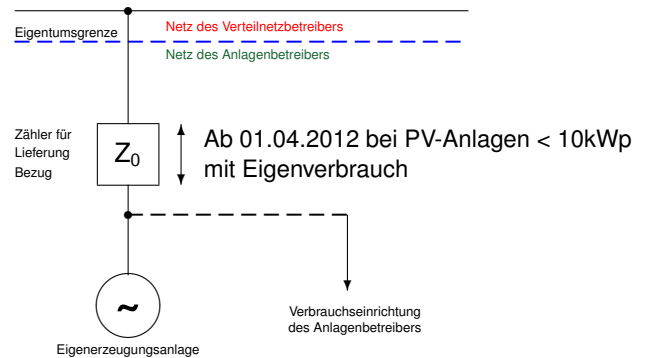


Messkonzept Nr. 3

C: kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe

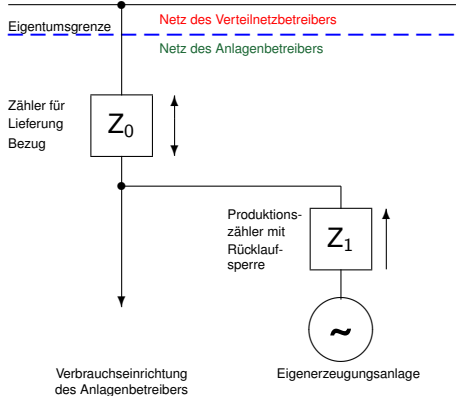

Messkonzept Nr. 4

Aufteilung der Erzeugung

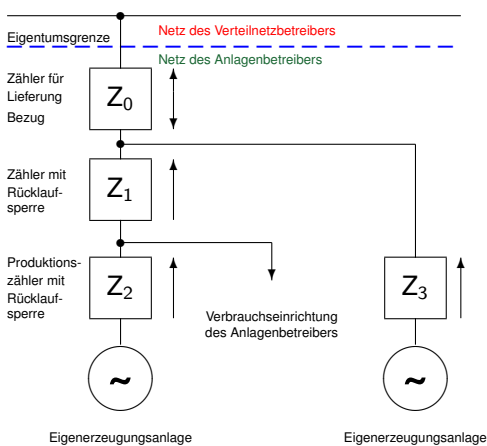

Anlagenstandort / Erreichbarkeit Hilden

PLZ	Ort	Straße Nr.	gültig ab Datum
70%-Regelung	Rundsteuerempfänger		
Einspeisemanagement	Messstellenbetreiber		Messstellendiensleister

Hinweis: Messungen > 63A sind als Wandlermessung auszuführen.